



# 1 廃棄物処理（平成 30 年度処理状況）

## (1) 処理概要

### ア し尿処理

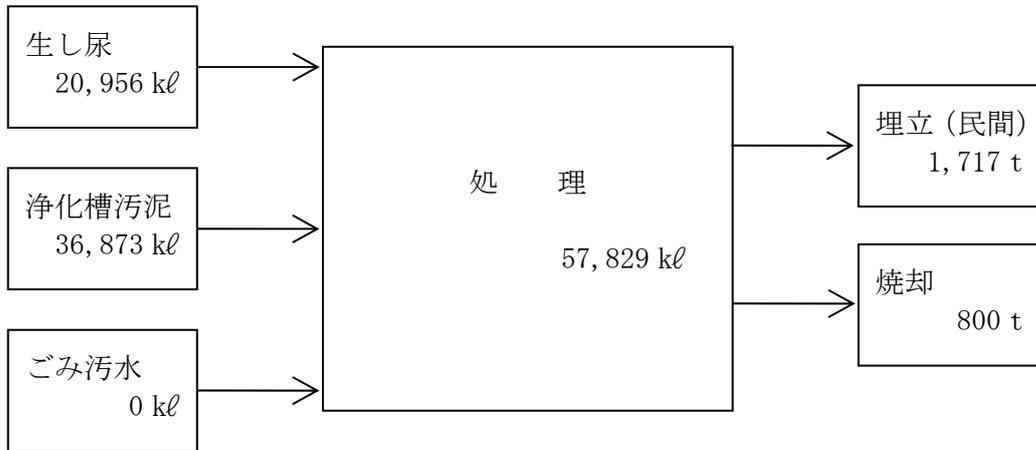

### イ ごみ処理

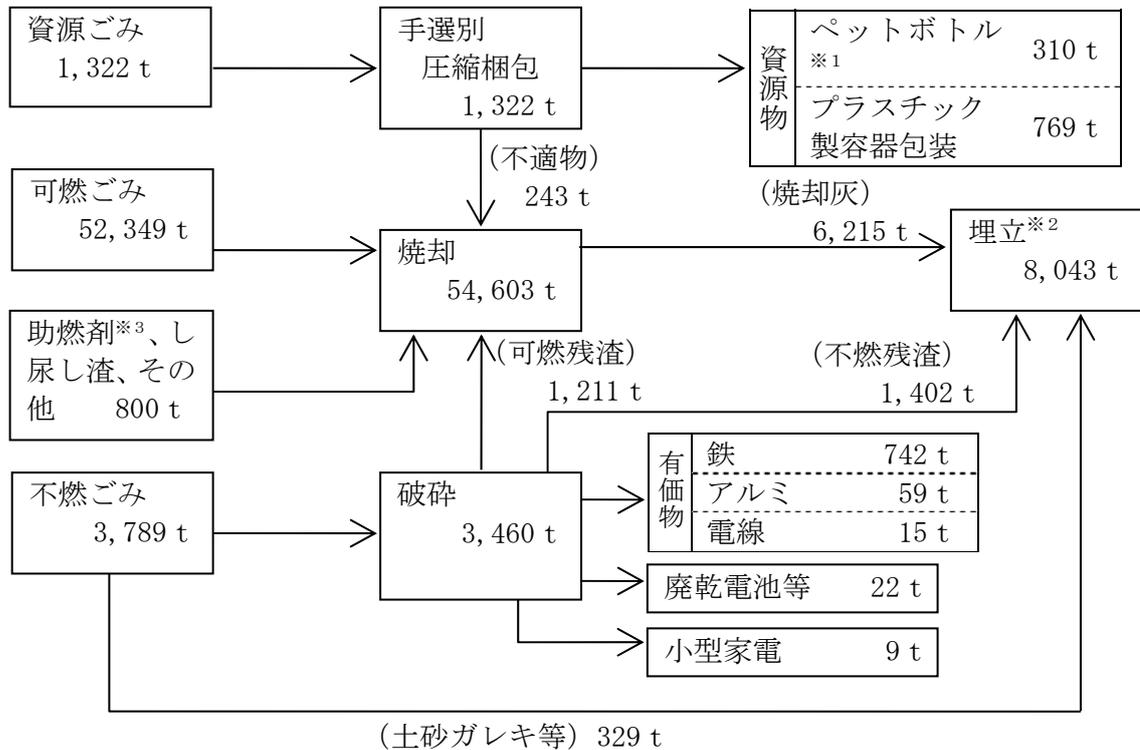


※1 B級ペットボトル 4 t を含む。

※2 浅川最終処分場浸出水処理施設汚泥 97 t を含む。

※3 汚泥再生処理施設にて発生した汚泥を低含水率化(70%以下)することにより、焼却施設で混焼可能としたもの。

(2) し尿処理施設

ア 概要図

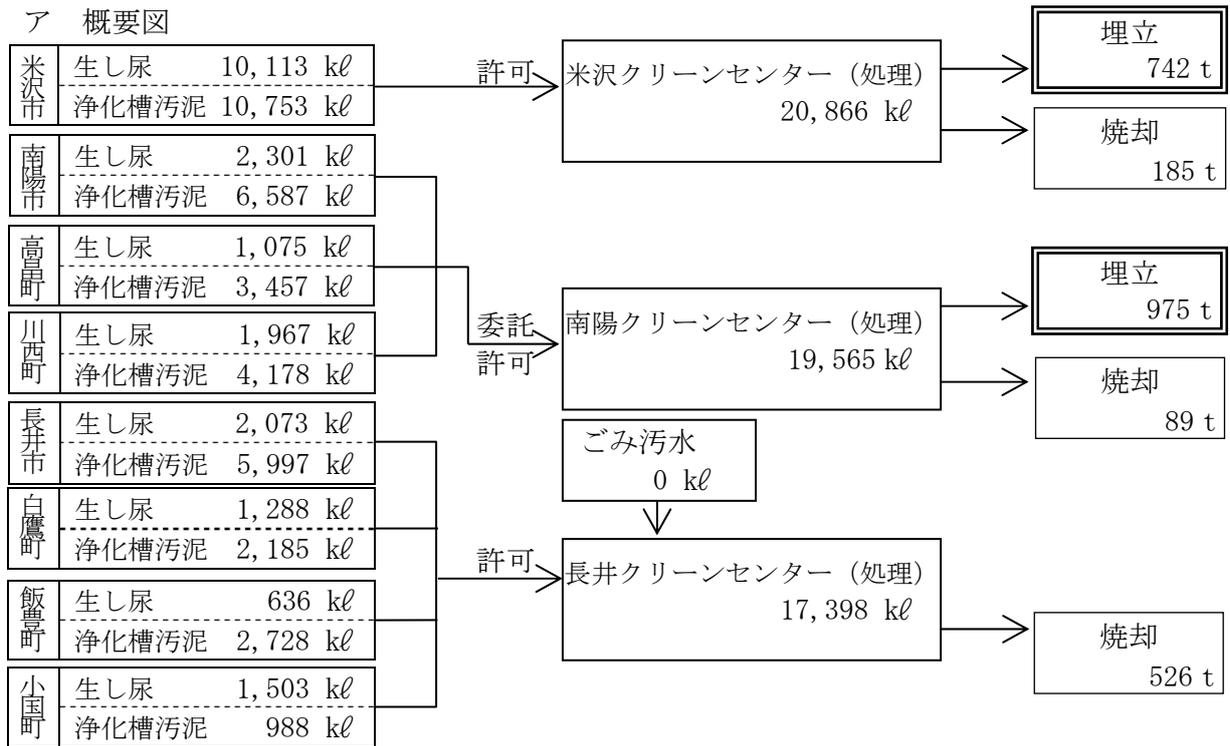

イ 年度別施設別処理状況

(単位：kl)

区分	米沢クリーンセンター	南陽クリーンセンター	長井クリーンセンター	合計	
平成28年度	生し尿	10,385	5,946	6,126	22,457
	浄化槽汚泥	10,547	14,561	11,551	36,659
	ごみ汚水	-	-	12	12
	計	20,932	20,507	17,689	59,128
平成29年度	生し尿	10,177	5,748	5,857	21,782
	浄化槽汚泥	10,371	13,650	11,913	35,934
	ごみ汚水	-	-	-	-
	計	20,548	19,398	17,770	57,716
平成30年度	生し尿	10,113	5,343	5,500	20,956
	浄化槽汚泥	10,753	14,222	11,898	36,873
	ごみ汚水	-	-	-	-
	計	20,866	19,565	17,398	57,829

ウ 年度別市町別処理状況

(単位：kℓ)

区 分	米沢市	長井市	南陽市	高畠町	川西町	白鷹町	飯豊町	小国町	合 計	
平成28年度	生し尿	10,385	2,334	2,645	1,153	2,148	1,444	708	1,640	22,457
	浄化槽	10,547	5,574	6,728	3,506	4,327	2,185	2,802	990	36,659
	計	20,932	7,908	9,373	4,659	6,475	3,629	3,510	2,630	59,116
平成29年度	生し尿	10,177	2,227	2,537	1,126	2,085	1,415	661	1,554	21,782
	浄化槽	10,371	5,879	6,352	3,328	3,970	2,130	2,857	1,047	35,934
	計	20,548	8,106	8,889	4,454	6,055	3,545	3,518	2,601	57,716
平成30年度	生し尿	10,113	2,073	2,301	1,075	1,967	1,288	636	1,503	20,956
	浄化槽	10,753	5,997	6,587	3,457	4,178	2,185	2,728	988	36,873
	計	20,866	8,070	8,888	4,532	6,145	3,473	3,364	2,491	57,829

エ し尿処理施設概要


区 分	米沢クリーンセンター		南陽クリーンセンター
所 在 地	米沢市春日四丁目1-20		南陽市露橋620
処 理 方 法	1・2次	標準脱窒素処理方式	高負荷脱窒素処理方式
	高度処理	加圧浮上分離+オゾン酸化(休止中)+砂ろ過処理	
処 理 能 力	140kℓ/日		85kℓ/日
建 設 年 度	昭和58～59年度		平成元～2年度
運 転 開 始 年 月	昭和60年4月		平成3年4月

区 分	長井クリーンセンター (汚泥再生処理施設)
所 在 地	長井市舟場30-1
処 理 方 法	浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱窒素処理方式+高度処理(活性炭吸着)
処 理 能 力	65kℓ/日
建 設 年 度	平成24～26年度
運 転 開 始 年 月	平成26年4月

(3) ごみ処理施設


ア 概要図

(ア) 資源ごみ

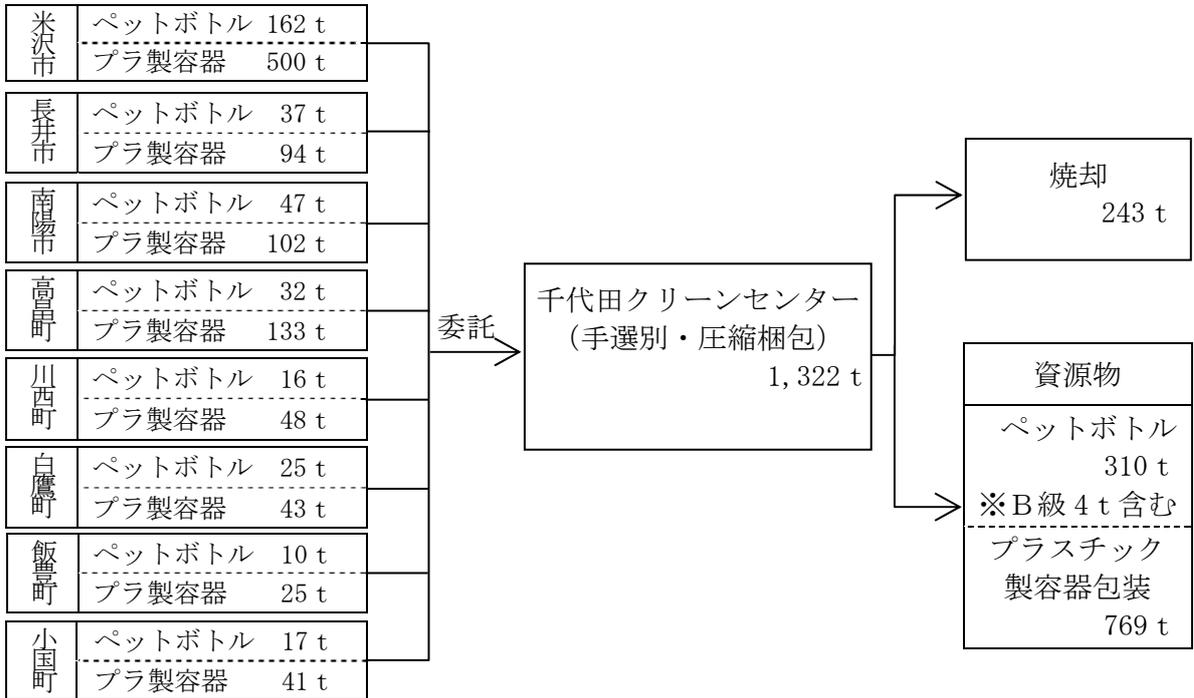


※ 1t未満端数処理の都合上、市町毎のごみ量合計は実数と合わないことがあります。

(イ) 可燃ごみ

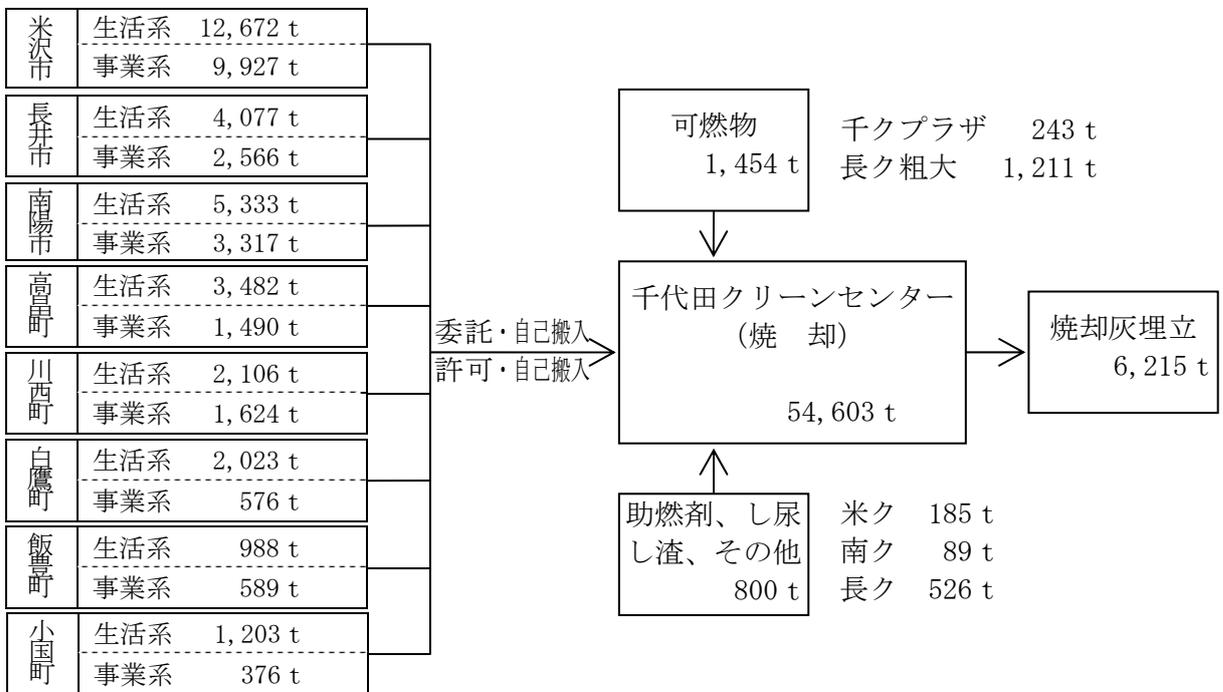


※ 1t未満端数処理の都合上、市町毎のごみ量合計は実数と合わないことがあります。

(ウ) 不燃ごみ（米沢市、南陽市、高島町、川西町、小国町は土砂ガレキ等を除く）

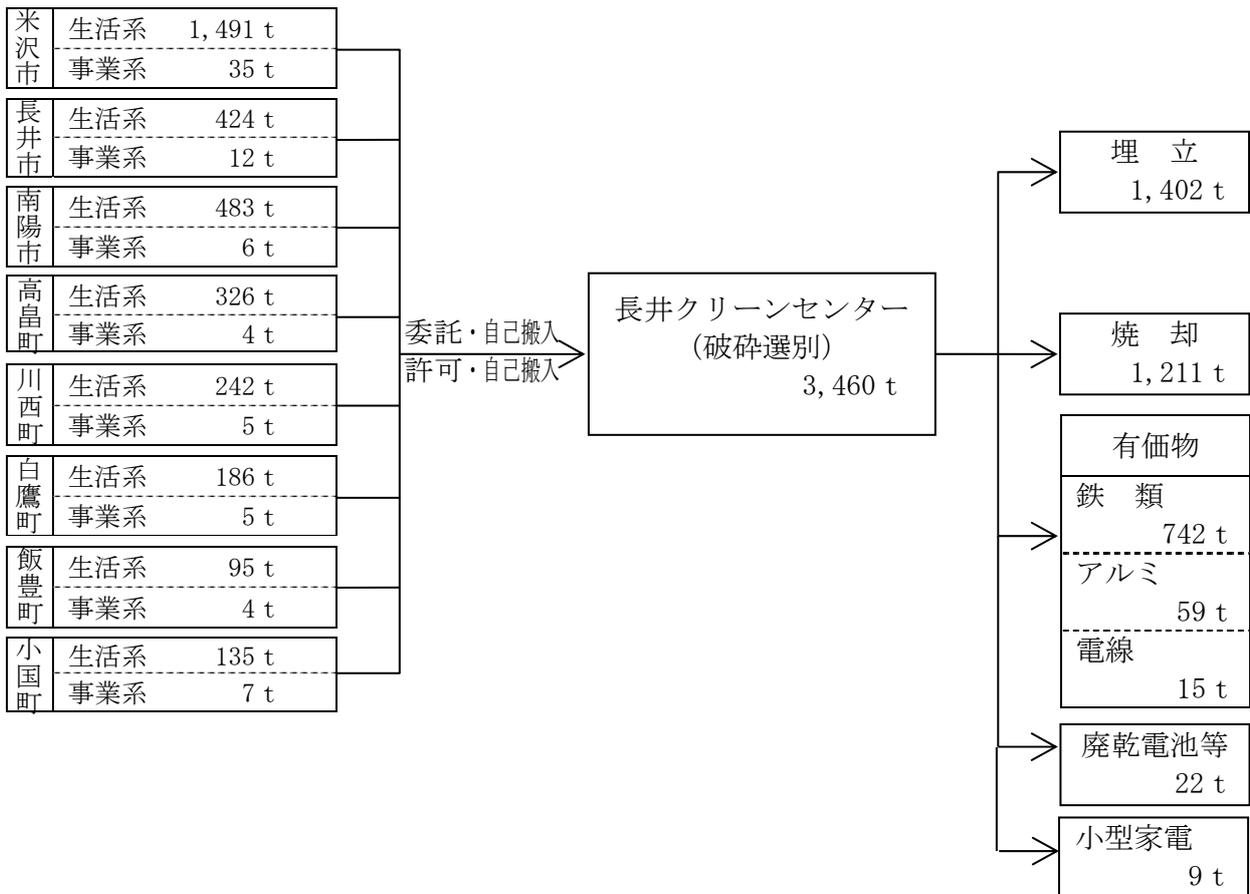

※ 1 t 未満端数処理の都合上、市町毎のごみ量合計は実数と合わないことがあります。

(エ) 土砂ガレキ等の不燃物

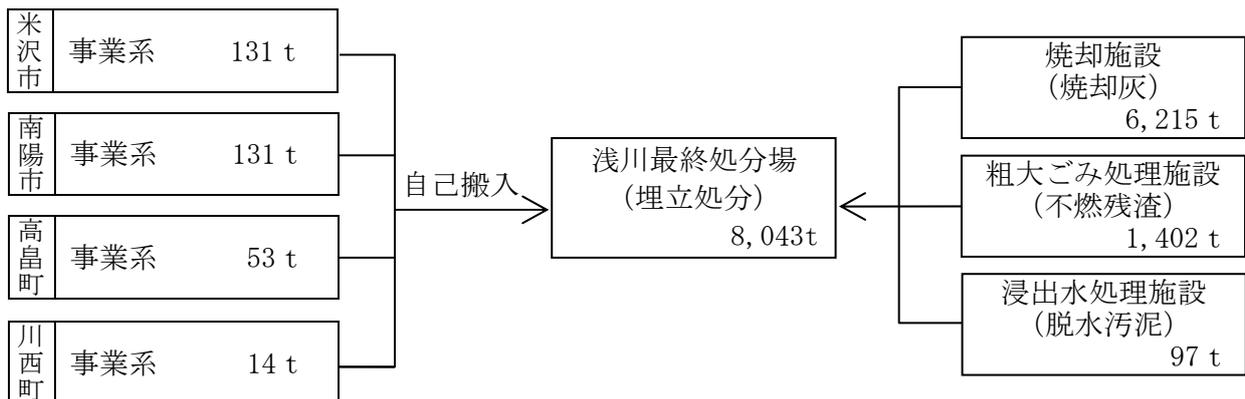

※ 1 t 未満端数処理の都合上、市町毎のごみ量合計は実数と合わないことがあります。

イ 年度別施設別処理状況

(ア) 資源化施設 (単位：t)

区 分	千代田クリーンセンターリサイクルプラザ
平成 28 年度	1,463
平成 29 年度	1,358
平成 30 年度	1,322

(イ) 焼却施設 (単位：t)

区 分	千代田クリーンセンター焼却施設
平成 28 年度	53,442
平成 29 年度	54,113
平成 30 年度	54,603

(ウ) 粗大ごみ処理施設 (単位：t)

区 分	長井クリーンセンター粗大ごみ処理施設
平成 28 年度	2,977
平成 29 年度	3,100
平成 30 年度	3,460

(エ) 埋立処分施設 (単位：t)

区 分	千代田クリーンセンター浅川最終処分場
平成 28 年度	8,370
平成 29 年度	7,975
平成 30 年度	8,043

ウ 年度別市町別処理状況

(単位：t)

区 分	米沢市	長井市	南陽市	高畠町	川西町	白鷹町	飯豊町	小国町	合 計	
平成 28 年度	資源	736	135	158	184	68	77	37	68	1,463
	可燃	22,167	6,469	8,720	4,727	3,598	2,608	1,681	1,603	51,573
	不燃	1,453	375	599	314	241	176	84	124	3,366
	計	24,356	6,979	9,477	5,225	3,907	2,861	1,802	1,795	56,402
平成 29 年度	資源	666	134	151	175	69	69	36	58	1,358
	可燃	22,198	6,650	8,727	4,862	3,718	2,633	1,616	1,606	52,010
	不燃	1,465	406	582	323	266	187	92	122	3,443
	計	24,329	7,190	9,460	5,360	4,053	2,889	1,744	1,786	56,811
平成 30 年度	資源	652	131	149	165	64	68	35	58	1,322
	可燃	22,599	6,643	8,650	4,972	3,730	2,599	1,577	1,579	52,349
	不燃	1,657	436	620	383	261	191	99	142	3,789
	計	24,908	7,210	9,419	5,520	4,055	2,858	1,711	1,779	57,460

エ ごみ処理施設概要

区 分	千代田クリーンセンター	
	リサイクルプラザ	焼却施設
所 在 地	高島町大字夏茂2933	
処 理 方 式	圧縮梱包・コンテナ積替方式	全連続燃焼方式
処 理 能 力	ペットボトル 2.2 t / 日 プラスチック 11.3 t / 日 不燃ごみ中継 21.0 t / 日	255 t / 24 h (85 t / 24 h × 3基)
建 設 年 度	平成13年度	平成8～10年度
運 転 開 始 年 月	平成14年4月	平成11年4月

区 分	長井クリーンセンター	
	粗大ごみ処理施設	
所 在 地	長井市舟場30-1	
処 理 方 式	横型衝撃せん断回転処理方式	
処 理 能 力	30 t / 5 h	
建 設 年 度	平成4～5年度	
運 転 開 始 年 月	平成6年3月	

区 分	長井クリーンセンター	
	中継施設	小国中継施設
所 在 地	長井市舟場30-1	小国町大字沼沢1616
処 理 方 式	コンパクト・コンテナ方式	コンテナ積替方式
処 理 能 力	52 t / 6 h	受入ホッパ4基
建 設 年 度	平成10～11年度	平成5年度
運 転 開 始 年 月	平成11年7月	平成6年2月

オ 最終処分場概要

区 分	千代田クリーンセンター			
	浅川最終処分場			
所 在 地	米沢市大字浅川1908			
処 理 方 式	セル方式によるサンドイッチ工法	浸出水処理施設 接触ばっ気+凝集沈殿+砂ろ過		
処 理 能 力	—	85m <sup>3</sup> /日		
供 用 開 始	第1期 平成5年4月	第2期	平成23年10月	
埋 立 面 積	総面積 61,070m <sup>2</sup>	第1期 40,300m <sup>2</sup>	第2期	20,770m <sup>2</sup>
埋 立 容 量	総容量 323,430m <sup>3</sup>	第1期 234,100m <sup>3</sup>	第2期	89,330m <sup>3</sup>

カ 最終処分場跡地利用公園概要

区 分	千代田クリーンセンター	
	最終処分場跡地利用公園	
所 在 地	米沢市大字浅川1908	
名称及び広場	浅川ふれあい公園 (多目的グラウンド、緑の交流広場、桜ふれあい広場)	
公 園 面 積	41,000m <sup>2</sup>	
利 用 開 始 年 月	平成18年10月	

## 2 養護老人ホーム

### (1) 施設の概要

名 称	養護老人ホーム南陽やすらぎ荘		
所 在 地	南陽市三間通1065		
設 置 許 可	昭和49年8月1日		
事 業 開 始	昭和49年9月1日		
入 所 定 員	90名		
敷 地 面 積	12,429.60㎡		
建物の構造	補強コンクリートブロック造一部2階建て		
建物の面積	1階	1,697.06㎡	
	2階	736.72㎡	
	延べ	2,433.78㎡	
居 室	2人室……	48室	(1階24室、2階24室)
	1人室……	4室	(1階 2室、2階 2室)
建 設 年 度	昭和48～49年度		

### (2) 入所者の状況 (H31.3.31 現在)

#### ア 市町別

(単位：人)

市町別	H29年度 末現在	年度中増減		H30年度 末現在	市町別	H29年度 末現在	年度中増減		H30年度 末現在		
		増	減				増	減			
米沢市	男	7		2	5	川西町	男	4	1	1	4
	女	4		1	3		女	13	2	2	13
	計	11		3	8		計	17	3	3	17
南陽市	男	8	2	2	8	その他	男				
	女	34	1	4	31		女				
	計	42	3	6	39		計				
高畠町	男	2	1	1	2	合計	男	21	4	6	19
	女	10		1	9		女	61	3	8	56
	計	12	1	2	11		計	82	7	14	75

#### イ 年齢別

(単位：人)

性別	64歳以下	65～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上	計	平均年齢
男		2	8	7	2	19	79.6歳
女	1		17	27	11	56	82.8歳
計	1	2	25	34	13	75	82.0歳

## ウ 在荘期間

(単位：人)

性別	1年未満	1～3年	3～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	合計	平均在荘期間
男	4	8	3	1	2		1	19	4年3月
女	3	9	13	21	8	2		56	6年3月
計	7	17	16	22	10	2	1	75	5年9月

## エ 入荘前の状況

(単位：人)

入荘前の状況	男	女	計	備考
家族（子供や孫）と同居	2	10	12	
親族と同居	1	7	8	
単身生活者	10	20	30	
特別養護老人ホーム	1		1	ショートステイ含む
老人保健施設		1	1	
特養・老健以外の老人施設	1	6	7	
医療機関	3	9	12	
他の施設（救護・授産施設等）		3	3	
その他	1		1	
合計	19	56	75	

## オ 費用徴収の本人負担金

(単位：人)

本人負担金（月額）	人数	本人負担金（月額）	人数
本人負担金無し	7	30,000円～50,000円	33
5,000円未満	3	50,000円～100,000円	9
5,000円～10,000円	8	100,000円以上	1
10,000円～20,000円	9		
20,000円～30,000円	5	合計	75

## カ 退荘者の状況（H30.4.1～H31.3.31）

(単位：人)

退荘の状況		男	女	計	備考
死亡	荘内で	1	1	2	
	病院で	1	4	5	
退荘	自立				
	家族引取り	1	1	2	
	他の養護老人ホームへ				
	特別養護老人ホームへ	3	2	5	
	有料老人ホームへ				
	長期入院のため措置解除				
	その他措置解除				
合計		6	8	14	

### 3 広域交流拠点施設

#### 施設の概要

名 称	広域交流拠点施設（余熱利用施設）
愛 称	置賜スポーツ交流プラザ「湯るっと」
住 所	高島町大字夏茂3030
開業年月日	平成21年4月11日
敷地面積	40,905㎡
建物の構造	鉄筋コンクリート造、地上2階
建物の面積	2,036㎡（延床面積）
施設内容	温水プール（6コース、25m×15m、水深1.0～1.2m、スロープ付属）、浴室（サウナ付属）、スタジオ、トレーニングルーム、パークゴルフ場（27ホール、面積約19,000㎡、休憩所67㎡）、芝生広場（面積約7,000㎡）、駐車場（104台分）
建設年度	平成20年度 広域交流拠点施設（余熱利用施設）建設工事 平成24～25年度 パークゴルフ場増設及び休憩所建設工事
<p>この施設は、置賜地方拠点都市地域基本計画に基づき整備されたものであり、広域交流、健康増進及び環境教育を基本方針としながら、心と身体の健康づくりをサポートする施設、自然と触れあいながら環境共生の心を育む施設を目指している。</p> <p>また、千代田クリーンセンターのごみ焼却により発電した電気を使用するオール電化の施設であり、運営については指定管理者制度（利用料金制）を採用している。</p>	